



Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins

Leiðbeinandi reglur

Unnið af: HE
Samþykkt af:

Slökkviliðslyftur

Númer:	Bls: 1
Dags: 12.03.10	
Endurskoðað síðast:	

Slökkviliðslyftum er ætlað að flytja slökkviliðsmenn og búnað þeirra örugglega á vettvang elds í háhýsi.

Háhýsi eru hús sem eru hærri en svo að tækjabúnaður slökkviliðsins nái til alls hússins við björgunarstörf samkvæmt almennri skilgreiningu.

Skilgreining Brunamálastofnunar á háhýsi eru byggingar sem eru 23 metrar eða hærri yfir vinnusvæði slökkviliðs, byggingar sem eru fimm hæðir og hærri þar sem ekki er hægt að koma björgunartækjum slökkviliðsins að og önnur þau hús sem vegna sérstakra aðstæðna þurfa slökkviliðslyftur að mati slökkviliðsins.



Háhýsi yfir 23 metrum þurfa því samkvæmt þessum skilgreiningum að hafa slökkviliðslyftur.

Alþjóðlegt merki um slökkviliðslyftur

Um slökkviliðslyftur gildir Evrópustaðall númer ÍST EN 81-72:2003. Í staðlinum er gert ráð fyrir ýmsum öryggisatriðum umfram venjulegar lyftur enda eiga slökkviliðslyftur að geta starfað við mun erfiðari aðstæður en venjulegar lyftur. Taka þarf slíkar lyftur sérstaklega út af BT (British Standard).

NOTE This is only an example and different concepts may be used in different countries;

- the fire is attacked from the protected lobby;
- a bridge-head is established in the protected lobby at a lower level.

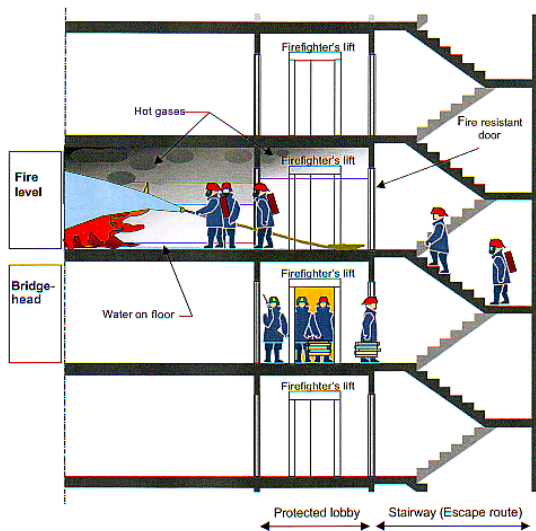


Figure A.1 — Fire adjacent to the protected lobby

Slökkviliðslyftur má nota dags daglega sem fólks- og vöruflutningalyftur en ekki má láta þær standa opnar að óþörfu.

Samkvæmt staðlinum (introduktion 0.3) eru slökkviliðslyftur á engan hátt flóttaleiðir, eins og stiga-gangar, tröppur o.fl.

Slökkviliðsmenn setja upp stjórnstöð á hæð neðan við brunann.

Með því að hafa úttak stigleiðslu í alrými fer ekki reykur í stigahús.

Í formála staðalsins er tekið fram að hann skuli taka gildi sem landsstaðall ekki seinna en í janúar 2004 og að innlendir staðlar er ganga gegn honum víki.